


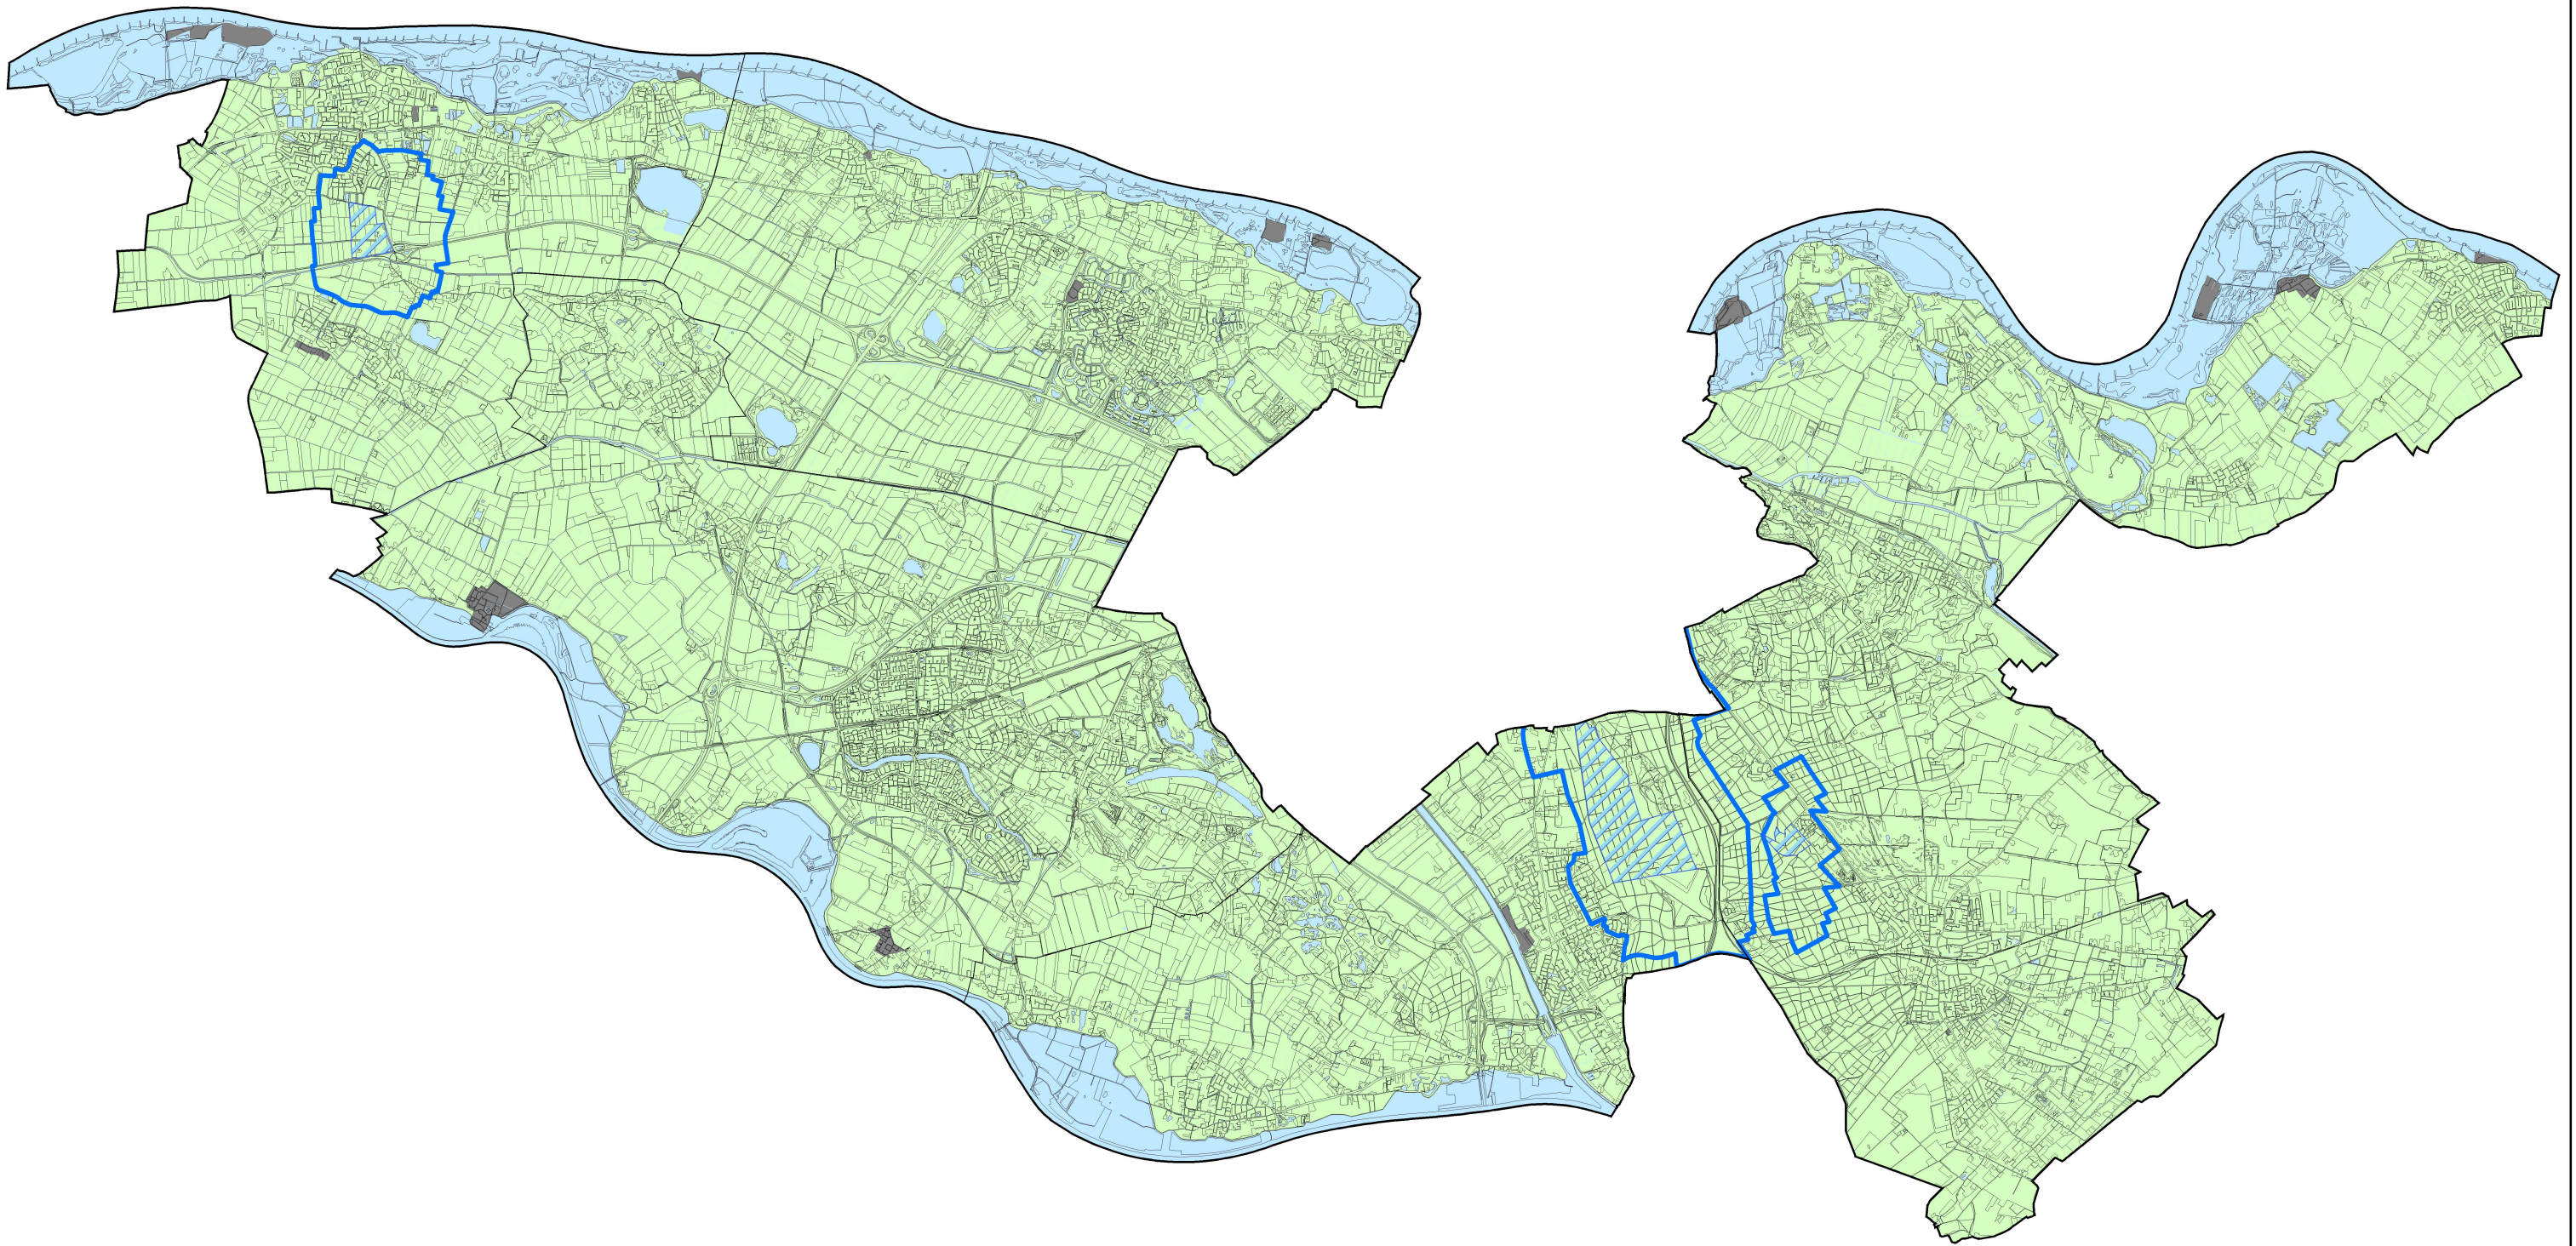

LEGENDA

Toepassingsklasse

- Industrie *
- Wonen *
- Landbouw/Natuur **

Overige

- Beheergebied Rijkswaterstaat en overig water ****
- Niet gezoneerd
- Grondwaterbeschermingsgebieden ***
- Waterwingebieden ***

* = Het gehalte aan PFOA moet voldoen aan 7 µg/kg ds en de gehalten aan de overige PFAS-verbindingen moeten voldoen aan 3 µg/kg ds.

** = De gehalten aan PFAS-verbindingen moeten voldoen aan de landelijke achtergrondwaarden.

*** = De gehalten aan PFAS-verbindingen moeten voldoen aan 0,1 µg/kg ds.

**** = Neem contact op met de waterkwaliteitsbeheerder.

TITEL

Toepassingskaart tussenlaag
(0,5 - 1,0 m-mv)

PROJECT

Bodemkwaliteitskaart regio Nijmegen

OPDRACHTGEVERS

Gemeenten
Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen

Kaartnr:

4b

Versie:

Definitief

LIEVENSE
adviseurs ingenieurs

Auteur:

Paul Karels

Gecontroleerd:

Jeroen Spronk

Schaal (A3):

1:92.500

Datum:

jan 2020

Ringwade 41, 3439 LM Nieuwegein
+3168 910 2000
www.lievense.com